

Jugendherberge Nürnberg

Burg 2
90403 Nürnberg

Tel: 09112309360
Fax: 091123093628


nuernberg@jugendherberge.de
www.nuernberg.jugendherberge.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 17. Februar 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung

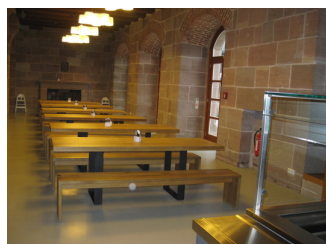

Speisesaal



Eingang
Jugendherberge

Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Medien

Zugehörige Modulbögen: [Medien](#)

Bemerkungen (Reihenfolge) 1

Parken

Bemerkungen (Reihenfolge) 2

ÖPNV

Bemerkungen (Reihenfolge) 3

Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich](#), [Aussenbeschilderung](#), [2. Eingangstür im Windfang](#)

Bemerkungen (Reihenfolge) 4

Rezeption

Zugehörige Modulbögen: [Rezeption](#) , [Hinweisschilder](#)

Bemerkungen (Reihenfolge) 5

Zimmer 2.11

Zugehörige Modulbögen: [Weg zwischen großen Aufzug und Zimmern](#), [Zimmer 2.11 \(Zimmer 2.13 ist laut Betreiber baugleich\)](#), [Bad Zimmer 2.11 \(Bad im Zimmer 2.13 laut Betreiber spiegelverkehrt\)](#)

Bemerkungen (Reihenfolge) 6

Speiseraum

Zugehörige Modulbögen: [Speiseraum](#)

Bemerkungen (Reihenfolge) 7

WC für Menschen mit Behinderung im EG

Zugehörige Modulbögen: [Weg zwischen Rezeption und öffentlichem WC im EG](#), [WC für Menschen mit Behinderung im EG](#)

Bemerkungen (Reihenfolge) 8

Seminarraum 1

Zugehörige Modulbögen: [Weg zwischen grossem Aufzug und Seminarräumen 1-4 und öffentlichem WC im 1. OG](#), [Weg zwischen kleinem Aufzug und Seminarraum 1 - 4](#), [Weg zwischen Rezeption und kleinem Aufzug](#), [Seminarraum 1](#), [Treppenhaus 2 zum 1.OG](#), [Seminarräume 1-5](#), [Rampe vor Seminarraum 1 und 2](#)

Bemerkungen (Reihenfolge) 10

Seminarraum 2

Zugehörige Modulbögen: [Weg zwischen grossem Aufzug und Seminarräumen 1-4 und öffentlichem WC im 1. OG](#), [Weg zwischen kleinem Aufzug und Seminarraum 1 - 4](#), [Seminarraum 2](#), [Rampe vor Seminarraum 1 und 2](#) , [Glastür zum Flur Seminarräume 1. OG](#)

Bemerkungen (Reihenfolge) 11

Seminarraum 3

Zugehörige Modulbögen: [Weg zwischen grossem Aufzug und Seminarräumen 1-4 und öffentlichem WC im 1. OG](#), [Weg zwischen kleinem Aufzug und Seminarraum 1 - 4](#), [Seminarraum 3](#), [Glastür zum Flur Seminarräume 1. OG](#)

Bemerkungen (Reihenfolge) 12

Seminarraum 4

Zugehörige Modulbögen: [Weg zwischen grossem Aufzug und Seminarräumen 1-4 und öffentlichem WC im 1. OG](#), [Weg zwischen kleinem Aufzug und Seminarraum 1 - 4](#), [Seminarraum 4](#), [Glastür zum Flur Seminarräume 1. OG](#)

Bemerkungen (Reihenfolge) 13

Seminarraum 5

Zugehörige Modulbögen: [Weg zwischen großen Aufzug und Seminarraum 5](#), [Seminarraum 5](#)

Bemerkungen (Reihenfolge) 14

Seminarraum 6

Zugehörige Modulbögen: [Weg zwischen kleinerem Aufzug und Seminarraum 6 und 7](#), [Seminarraum 6](#), [großer Aufzug 018A](#), [kleiner Aufzug](#)

Bemerkungen (Reihenfolge) 15

Seminarraum 7

Zugehörige Modulbögen: [Weg zwischen kleinerem Aufzug und Seminarraum 6 und 7](#), [Seminarraum 7](#)

Bemerkungen (Reihenfolge) 16

Seminarraum 8

Zugehörige Modulbögen: [Weg zwischen grossen Aufzug und Epelein Saal](#), [Weg zwischen kleinem Aufzug und Epeleinsaal](#), [Weg vom Treppenhaus 2 zu Epeleinsaaleingang](#), [Seminarraum 8](#), [2. Eingangstür Epeleinsaal am Foyer](#)

Bemerkungen (Reihenfolge) 17

Epeleinsaal

Zugehörige Modulbögen: [Weg zwischen grossen Aufzug und Epelein Saal](#), [Weg zwischen kleinem Aufzug und Epeleinsaal](#), [Weg vom Treppenhaus 2 zu Epeleinsaaleingang](#), [Epelein Saal](#), [2. Eingangstür Epeleinsaal am Foyer](#)

Bemerkungen (Reihenfolge) 19

WC für Menschen mit Behinderung im 1.OG

Zugehörige Modulbögen: [Weg zwischen grossem Aufzug und Seminarräumen 1-4 und öffentlichem WC im 1. OG](#), [WC für Menschen mit Behinderung im 1.OG](#)

Bemerkungen (Reihenfolge) 9

Seminarraum 9

Zugehörige Modulbögen: [Weg zwischen grossen Aufzug und Epelein Saal](#), [Weg zwischen kleinem Aufzug und Epeleinsaal](#), [Weg vom Treppenhaus 2 zu Epeleinsaaleingang](#), [Seminarraum 9](#), [2. Eingangstür Epeleinsaal am Foyer](#)

Bemerkungen (Reihenfolge) 18

Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Hilfsmittel](#)

Bemerkungen (Reihenfolge) 20

Allergie

Zugehörige Modulbögen: [Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten](#)

Aufzüge/Treppen

Zugehörige Modulbögen: [Weg zwischen Rezeption und kleinem Aufzug](#), [Weg zwischen Rezeption und großem Aufzug](#), [Weg zwischen Rezeption und Treppenhaus 2](#), [Treppen zu 2. OG Zimmern 2.11 und 2.13](#), [Treppenhaus 2 zum 1.OG Seminarräume 1-5](#), [Treppenhaus 2 zu 2. OG Zimmern 2.11. und 2.13](#), [Treppenhaus 2 zu 3. OG Epeleinsaal und Seminarräumen 6-9](#), [großer Aufzug 018A](#), [kleiner Aufzug](#)

Eingangsbereich



Eingangsbereich der DJH



1. Tür Holztür



Bodenbelag



Bodenbelag

Lichte Breite der Tür: 160 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 200 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 140 cm

Höhe der Türschwelle: 4 cm

Rezeption



Sicht vom Eingang auf die Rezeption



Theke

Bewegungsfläche vor der Rezeption / Kasse - Breite: 400 cm

Bewegungsfläche vor der Rezeption / Kasse - Tiefe: 400 cm

Breite des Kassendurchgangs: 200 cm

Minimale Höhe der Rezeption / Kasse (Oberkante): 115 cm

Maximale Höhe der Rezeption / Kasse (Oberkante): 115 cm

Flure, Wege, Durchgänge im Innenbereich des Betriebes

Weg zwischenem großen Aufzug und Zimmern



Großer Aufzug im 2.
OG

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs / Weges / Ganges (ohne Türen oder Durchgänge): 550 cm

Breite des kleinsten Durchganges auf dem Flur / Gang: 430 cm

Weg zwischen grossem Aufzug und Seminarräumen 1-4 und öffentlichem WC im 1. OG



Sicht auf kleinen
Aufzug und rechte
Seite Eingang
Seminarraum 1



Flur vor
Seminarräumen 1-4



Glastür zum großen
Aufzug von den
Seminarräumen 1-4
und öffentlichem
WC im 1. OG

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 34 m

Mindestbreite des Flurs / Weges / Ganges (ohne Türen oder Durchgänge): 180 cm

Weg zwischen kleinem Aufzug und Seminarraum 1 - 4



Flur vom Seminarraum 1 gesehen



Glastür am Flur zu großem Aufzug

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 2 m

Mindestbreite des Flurs / Weges / Ganges (ohne Türen oder Durchgänge): 180 cm

Breite des kleinsten Durchganges auf dem Flur / Gang: 90 cm

Weg zwischen großem Aufzug und Seminarraum 5



Beschilderung zu Seminarraum 5



Weg zu Seminarraum 5

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs / Weges / Ganges (ohne Türen oder Durchgänge): 150 cm

Breite des kleinsten Durchganges auf dem Flur / Gang: 120 cm

Weg zwischen großem Aufzug und Epelein Saal



Eingang Epelein-saal



Weg von Aufzug zu Epeleinsaal

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 5 m


Mindestbreite des Flurs / Weges / Ganges (ohne Türen oder Durchgänge): 200 cm

Breite des kleinsten Durchganges auf dem Flur / Gang: 180 cm

Weg zwischen kleinem Aufzug und Epeleinsaal



Eingangstür 2 im
Epppeleinsaal

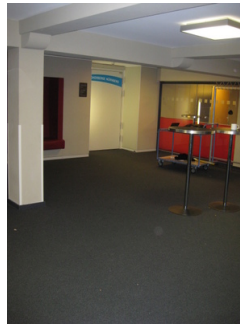

Sicht von kleinem
Aufzug zu
Epppeleinsaal
Eingang 2

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 9 m

Mindestbreite des Flurs / Weges / Ganges (ohne Türen oder Durchgänge): 400 cm

Breite des kleinsten Durchganges auf dem Flur / Gang: 400 cm

Weg zwischen kleinerm Aufzug und Seminarraum 6 und 7



Weg durch das
Foyer



Eingang
Seminarraum 7



Weg vom kleinen
Aufzug zu
Seminarraum 6 und
7

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 780 m

Mindestbreite des Flurs / Weges / Ganges (ohne Türen oder Durchgänge): 400 cm

Breite des kleinsten Durchganges auf dem Flur / Gang: 330 cm

Weg zwischen Rezeption und kleinem Aufzug



Weg zum kleinen
Aufzug



Beschilderung



Glastür zum Aufzug
im EG

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 26 m

Mindestbreite des Flurs / Weges / Ganges (ohne Türen oder Durchgänge): 400 cm

Breite des kleinsten Durchganges auf dem Flur / Gang: 120 cm

Weg zwischen Rezeption und öffentlichem WC im EG



Weg zwischen WC
und Rezeption



Weg zwischen WC
und Rezeption

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 29 m

Mindestbreite des Flurs / Weges / Ganges (ohne Türen oder Durchgänge): 400 cm

Breite des kleinsten Durchganges auf dem Flur / Gang: 92 cm

Weg vom Treppenhaus 2 zu Epeleinsaaleingang



Weg vom
Treppenhaus zum
Epeleinsaal

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 7 m

Mindestbreite des Flurs / Weges / Ganges (ohne Türen oder Durchgänge): 180 cm

Breite des kleinsten Durchganges auf dem Flur / Gang: 180 cm

Weg zwischen Rezeption und großem Aufzug



Schild zum Aufzug

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs / Weges / Ganges (ohne Türen oder Durchgänge): 400 cm

Breite des kleinsten Durchganges auf dem Flur / Gang: 120 cm

Weg zwischen Rezeption und Treppenhaus 2




Eingang
Treppenhaus

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 16 m

Mindestbreite des Flurs / Weges / Ganges (ohne Türen oder Durchgänge): 400 cm

Breite des kleinsten Durchganges auf dem Flur / Gang: 120 cm


Speiseraum

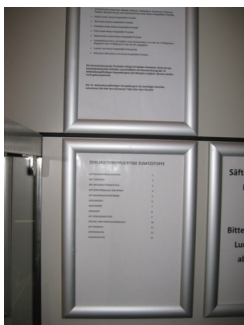

Zusatzstoffe
Deklaration



Eingang Speisesaal

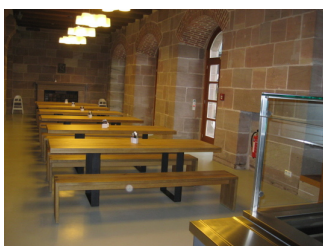

Tische



Essensausgabe

Raum

Engste Durchgangsbreite des Frühstücksraums / Restaurants (Berücksichtigung immobiler Einrichtungsgegenstände und relevanter Wege): 190 cm

Assistenzhunde willkommen.

Tische und Sitzbereiche

Anzahl der Tische mit einer Maximalhöhe von 80 cm und einer Unterfahrbarkeit mit einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm: 17

Zimmer 2.11 (Zimmer 2.13 ist laut Betreiber baugleich)



Zimmer 2.11



Zimmer 2.11



Zimmer 2.11



Bett auf Kufen

Tür / Zugang

Bezeichnung der Tür: Zimmertür Zimmer 2.11

Lichte Breite der Zimmertür: 85 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 200 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 500 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Raum

Zimmertyp Mehrbettzimmer

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (freistehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 300 cm

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (freistehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 150 cm

Schmalste Durchgangsbreite des Schlafraums (Berücksichtigung immobiler Einrichtungsgegenstände und relevanter Wege): 150 cm

Bett

Bewegungsfläche links neben dem Bett (Blick vom Fußende zum Kopfkissen) - Breite: 40 cm

Bewegungsfläche links neben dem Bett (Blick vom Fußende zum Kopfkissen) - Tiefe: 200 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett (Blick vom Fußende zum Kopfkissen) - Breite: 150 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett (Blick vom Fußende zum Kopfkissen) - Tiefe: 200 cm

Bett auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar auf einer Höhe von: 35 cm

Maximale Höhe der Matratze, gemessen vom Boden zur Oberkante: 53 cm

Breite des Bettes: 90 cm

Service

Assistenzhunde willkommen.

Sanitärraum

WC für Menschen mit Behinderung im 1.OG



öffentliches WC
1.OG



WC 1. OG



Eingang öffentliches
WC im 1. OG

Zugang

Lichte Breite der Tür: 92 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 216 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Tür öffnet nach außen.

WC

WC Unisex

WC für Menschen mit Behinderung, das als solches gekennzeichnet ist

Tiefe des WC-Beckens: 70 cm

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 40 cm

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 70 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 90 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 70 cm

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 140 cm

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 144 cm

Höhe des Toilettensitzes (ohne Deckel): 49 cm

Haltegriff links vom WC.

Höhe des linken Haltegriffes über dem Toilettensitz: 29 cm

Länge des linken Haltegriffs: 84 cm

Linker Haltegriff hochklappbar.

Haltegriff rechts vom WC.

Höhe des rechten Haltegriffes über dem Toilettensitz: 29 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 84 cm

Rechter Haltegriff hochklappbar.

Abstand zwischen rechtem und linkem Haltegriff: 64 cm

Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 142 cm

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 141 cm

Höhe der Oberkante des Waschbeckens: 81 cm

Unterfahrbarkeit des Waschbeckens: in einer Höhe von 67 cm 30 cm oder mehr

Spiegel über dem Waschbecken im Stehen und Sitzen einsehbar.

Bedienelemente und Technik

Alarmauslöser vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann: Schnur

Höhe der Schnur / des Knopfes: 0 cm

Bad Zimmer 2.11 (Bad im Zimmer 2.13 laut Betreiber spiegelverkehrt)



Schiebetür im Bad
Zimmer 2.11



Duschbereich
Zimmer 2.11



WC Zimmer 2.13

Zugang

Lichte Breite der Tür: 88 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 158 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 160 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

WC

Tiefe des WC-Beckens: 70 cm

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 168 cm

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 70 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 29 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 70 cm

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 155 cm

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 180 cm

Höhe des Toilettensitzes (ohne Deckel): 49 cm

Haltegriff links vom WC.

Höhe des linken Haltegriffes über dem Toilettensitz: 27 cm

Länge des linken Haltegriffs: 84 cm

Linker Haltegriff hochklappbar.

Haltegriff rechts vom WC.

Höhe des rechten Haltegriffes über dem Toilettensitz: 27 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 84 cm

Rechter Haltegriff hochklappbar.

Abstand zwischen rechtem und linkem Haltegriff: 63 cm

Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 155 cm

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 180 cm

Höhe der Oberkante des Waschbeckens: 80 cm

Unterfahrbarkeit des Waschbeckens: in einer Höhe von 67 cm 30 cm oder mehr

Spiegel über dem Waschbecken im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhe der Duschwanne: 0 cm

Bewegungsfläche innerhalb der Dusche - Breite: 145 cm

Bewegungsfläche innerhalb der Dusche - Tiefe: 145 cm

Duschstuhl/Duschsitz mobil und stabil

Haltegriffe in der Dusche: waagrecht und senkrecht

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 85 cm

Höhe der Duscharmatur: 97 cm

Haltegriff und Duscharmatur sind übereinander angebracht.

WC für Menschen mit Behinderung im EG



WC Tür



Wickeltisch



WC



Waschbecken

Zugang

Lichte Breite der Tür: 90 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 142 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 160 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Tür öffnet nach außen.

WC

WC Unisex

WC für Menschen mit Behinderung, das als solches gekennzeichnet ist

Tiefe des WC-Beckens: 70 cm

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 73 cm

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 70 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 82 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 70 cm

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 188 cm

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 167 cm

Höhe des Toilettensitzes (ohne Deckel): 50 cm

Haltegriff links vom WC.

Höhe des linken Haltegriffes über dem Toilettensitz: 28 cm

Länge des linken Haltegriffs: 84 cm

Linker Haltegriff hochklappbar.

Haltegriff rechts vom WC.

Höhe des rechten Haltegriffes über dem Toilettensitz: 28 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 84 cm

Rechter Haltegriff hochklappbar.

Abstand zwischen rechtem und linkem Haltegriff: 64 cm

Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 160 cm

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 155 cm

Höhe der Oberkante des Waschbeckens: 79 cm

Unterfahrbarkeit des Waschbeckens: in einer Höhe von 67 cm 30 cm oder mehr
Spiegel über dem Waschbecken im Stehen und Sitzen einsehbar.

Liege / Wickeltisch

Wickeltisch vorhanden.

Bewegungsfläche vor der Liege - Breite: 150 cm

Bewegungsfläche vor der Liege - Tiefe: 200 cm

Bedienelemente und Technik

Alarmauslöser vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann: Schnur

Höhe der Schnur / des Knopfes: 3 cm

Räumlichkeiten (Veranstaltung, Ausstellung, Sport, Shop u.ä.)

Seminarraum 1



Seminarraum 1



Beschilderung

Tür / Zugang

Bezeichnung der Tür: Eingangstür Seminar Raum 1

Breite der Tür zum Raum: 92 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 300 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 270 cm

Höhe Türschwelle: 0 cm

Raum

Größe des Raumes - Breite: 640 cm

Größe des Raumes - Tiefe: 720 cm

Engste Durchgangsbreite des Raumes (Berücksichtigung immobiler Einrichtungsgegenstände und relevanter Wege): 120 cm

Seminarraum 2



Tür Seminarraum 2



Beschilderung



Bestuhlung
Seminarraum 2



Bestuhlung
Seminarraum 2

Tür / Zugang

Bezeichnung der Tür: Eingangstür Seminarraum 2

Breite der Tür zum Raum: 92 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 300 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 270 cm

Höhe Türschwelle: 0 cm

Raum

Größe des Raumes - Breite: 680 cm

Größe des Raumes - Tiefe: 730 cm

Engste Durchgangsbreite des Raumes (Berücksichtigung immobiler Einrichtungsgegenstände und relevanter Wege): 120 cm

Seminarraum 3



Beschilderung
Seminarraum 3

Tür / Zugang

Bezeichnung der Tür: Eingangstür Seminarraum 3

Breite der Tür zum Raum: 92 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 300 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 270 cm

Höhe Türschwelle: 0 cm

Raum

Größe des Raumes - Breite: 700 cm


Größe des Raumes - Tiefe: 1500 cm

Engste Durchgangsbreite des Raumes (Berücksichtigung immobiler Einrichtungsgegenstände und relevanter Wege): 120 cm

Seminarraum 4



Seminarraum 4

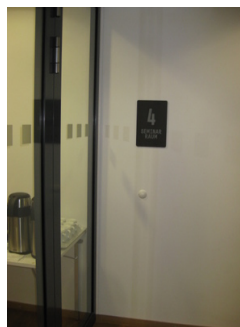

Beschilderung
Seminarraum 4

Tür / Zugang

Bezeichnung der Tür: Eingangstür zu Seminarraum 4

Breite der Tür zum Raum: 92 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 300 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 270 cm

Höhe Türschwelle: 0 cm

Raum

Größe des Raumes - Breite: 550 cm

Größe des Raumes - Tiefe: 730 cm

Seminarraum 5



Beschilderung Flur



Tür Raum 5

Tür / Zugang

Bezeichnung der Tür: Eingangstür Seminarraum 5

Breite der Tür zum Raum: 83 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 94 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 160 cm

Höhe Türschwelle: 0 cm

Raum

Größe des Raumes - Breite: 560 cm

Größe des Raumes - Tiefe: 590 cm

Eppelein Saal



Eingangstür



Eppeleinsaal



Eppeleinsaal

Tür / Zugang

Bezeichnung der Tür: Eingangstür Eppelein Saal

Breite der Tür zum Raum: 84 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 156 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm

Höhe Türschwelle: 0 cm

Raum

Größe des Raumes - Breite: 1490 cm

Größe des Raumes - Tiefe: 1860 cm

Seminarraum 9



Seminarraum 9



Seminarraum 9

Raum

Größe des Raumes - Breite: 400 cm

Größe des Raumes - Tiefe: 1130 cm

Engste Durchgangsbreite des Raumes (Berücksichtigung immobiler Einrichtungsgegenstände und relevanter Wege): 104 cm

Seminarraum 8



Beschilderung



Seminarraum 8

Raum

Größe des Raumes - Breite: 390 cm

Größe des Raumes - Tiefe: 760 cm

Engste Durchgangsbreite des Raumes (Berücksichtigung immobiler Einrichtungsgegenstände und relevanter Wege): 104 cm

Seminarraum 7



Seminarraum 7



Seminarraum 7

Tür / Zugang

Bezeichnung der Tür: Eingangstür Seminarraum 7

Breite der Tür zum Raum: 85 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 85 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 400 cm

Höhe Türschwelle: 0 cm

Raum

Größe des Raumes - Breite: 440 cm

Größe des Raumes - Tiefe: 630 cm

Seminarraum 6



Seminarraum 6



Seminarraum 6

Tür / Zugang

Bezeichnung der Tür: Eingangstür Seminarraum 6

Breite der Tür zum Raum: 90 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm

Höhe Türschwelle: 200 cm

Raum

Größe des Raumes - Breite: 930 cm

Größe des Raumes - Tiefe: 440 cm

Hilfsmittel

Assistenzhunde willkommen.

Medien

Internetseiten

Schwelle / Stufe / Treppe

Treppen zu 2. OG Zimmern 2.11 und 2.13



Treppe von der
Lobby zu den
Zimmern

Anzahl der Treppenstufen: 43

Höhe der Stufe / der Schwelle: 18 cm

Handlauf vorhanden: beidseitig


Treppenhaus 2 zum 1.OG Seminarräume 1-5



Treppenhaus



Ausgang
Treppenhaus zu
Seminarräumen 1-
5

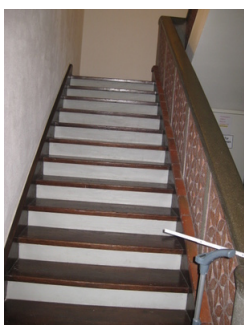

Treppenhaus 2

Anzahl der Treppenstufen: 25

Höhe der Stufe / der Schwelle: 17 cm

Handlauf vorhanden: einseitig


Treppenhaus 2 zu 2. OG Zimmern 2.11. und 2.13



Treppenhaus 2
Eingang



Treppenhaus 2

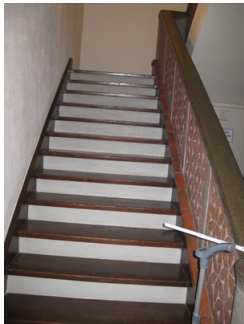

Treppenhaus 2

Anzahl der Treppenstufen: 43

Höhe der Stufe / der Schwelle: 17 cm

Handlauf vorhanden: einseitig

Treppenhaus 2 zu 3. OG Epeleinsaal und Seminarräumen 6-9



Sicht vom
Treppenhaus 2 zu
Epeleinsaaaleingang



Treppenhaus 2

Anzahl der Treppenstufen: 63

Höhe der Stufe / der Schwelle: 17 cm

Handlauf vorhanden: einseitig

Rampe vor Seminarraum 1 und 2

Bewegungsfläche am Anfang der Rampe - Breite: 400 cm

Bewegungsfläche am Anfang der Rampe - Tiefe: 200 cm

Maximale Längsneigung: 10 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 300 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 1 m

Bewegungsfläche am Ende der Rampe - Breite: 200 cm

Bewegungsfläche am Ende der Rampe - Tiefe: 200 cm

Aufzüge

großer Aufzug 018A



Kabine des großen Aufzugs



Eingang Aufzug

Aufzug

Bewegungsfläche vor der Aufzugstür beim Einstieg - Breite: 200 cm

Bewegungsfläche vor der Aufzugstür beim Einstieg - Tiefe: 200 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugstür: 90 cm

Größe der Kabine innen - Breite: 108 cm

Größe der Kabine innen - Tiefe: 214 cm

Bewegungsfläche vor der Aufzugstür beim Ausstieg - Breite: 200 cm

Bewegungsfläche vor der Aufzugstür beim Ausstieg - Tiefe: 200 cm

Bedienelemente / Beschilderung

Minimale Höhe der Bedienelemente - innen: 78 cm

Maximale Höhe der Bedienelemente - innen: 140 cm

Notruf vorhanden.

kleiner Aufzug



Kleiner Aufzug



Kleiner Aufzug von aussen

Aufzug

Bewegungsfläche vor der Aufzugstür beim Einstieg - Breite: 200 cm

Bewegungsfläche vor der Aufzugstür beim Einstieg - Tiefe: 180 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugstür: 88 cm

Größe der Kabine innen - Breite: 108 cm

Größe der Kabine innen - Tiefe: 150 cm

Bewegungsfläche vor der Aufzugstür beim Ausstieg - Breite: 180 cm

Bewegungsfläche vor der Aufzugstür beim Ausstieg - Tiefe: 2000 cm

Bedienelemente / Beschilderung

Minimale Höhe der Bedienelemente - innen: 72 cm

Maximale Höhe der Bedienelemente - innen: 129 cm

Notruf vorhanden.

Türen

2. Eingangstür im Windfang



Glastür



Glastür von der
Rezeption aus

Lichte Breite der Tür: 90 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 200 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 130 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Glastür zum Flur Seminarräume 1. OG



Glastür im 1. OG

Lichte Breite der Tür: 96 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 130 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

2. Eingangstür Epeleinsaal am Foyer



Eingangstür
Epeleinsaal vom
Foyer aus



Eingangstür
Epeleinsaal vom
Foyer

Lichte Breite der Tür: 122 cm


Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 1000 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Tür im Flur zum kleinen Aufzug

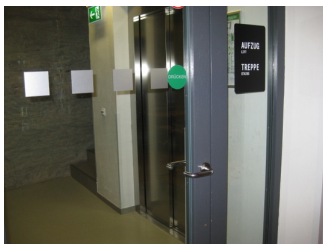

Glastür

Lichte Breite der Tür: 98 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 160 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 400 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm